

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique domestique à basse tension et à très basse tension suivant les prescriptions du RGIE Livre 1 (AR 08/09/2019).

1. Identification

Adresse de l'installation (Unité d'habitation) : **Maison Baijot, Route de Poix 59- 6870 Saint-Hubert**

Propriétaire/exploitant/gestionnaire : **Idem**,

Responsable de l'exécution des travaux : **EMA sprl**

Compteur : n°: **34107679**

EAN : **Non communiqué**

TVA : **Néant**

Index Jour : **113kWh**

Nuit : **22.5kWh**

2. Branchement

Tension de service : **Mono 230V**

Protection branchement : **Existante de 40A**

Alimentation tableau principal : **VOB - 4x16mm²**

Interrupteur général : **40A/300mA - type A**

Cachet GRD : ORES

3. Prise de terre, circuits, protections

Type de prise de terre : **Boucle(s) de terre**

Nombre de tableau	Dénomination	Nombre de circuits
1	TGBT	13

4. Description

Installation datant d'après le 01/06/2020

Voir plan(s) et/ou schéma(s) en annexe.

5. Contrôle

Type de contrôle : **Chapitre 6.4. Contrôle de conformité avant mise en usage.**

Base : **Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les lieux domestiques.**

Dérogations : **Néant.**

Résistance de dispersion de la prise de terre : **10.6Ω**

Isolement général : **56.3MΩ**

☒ Adéquation entre les dispositifs de protection différentiels et la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre

☒ Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités et les sections des circuits qu'ils protègent

☒ Correspondance des schémas à l'installation

☒ Etat du matériel d'installation fixe

☒ Contacts directs et indirects

☒ Fonctionnement des dispositifs de protection différentiel par leur bouton test

☒ Boucles de défaut et raccordement correct des dispositifs de protection différentiel

☒ Continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs de protection

6. Infractions/Observations

Inf/Obs

Article réf.

Néant

Infraction(s) – Observation(s)

7. Conclusions

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

La nouvelle installation est conforme aux prescriptions du RGIE Livre 1.

Le dispositif de protection différentiel : **a été plombé**

Les schémas ont été visés

Le prochain contrôle est à effectuer avant le : **28/03/2047**

8. Conseils (Rappel des prescriptions réglementaires)


Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique. Toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier. Il y a lieu d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral Economie, Direction Energie Electrique de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence de l'Electricité. (1) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Pour OA : **Mathieu Mercier**

Date : **28/03/2022**

Visa:


 **Mathieu MERCIER**
0455/10.83.23

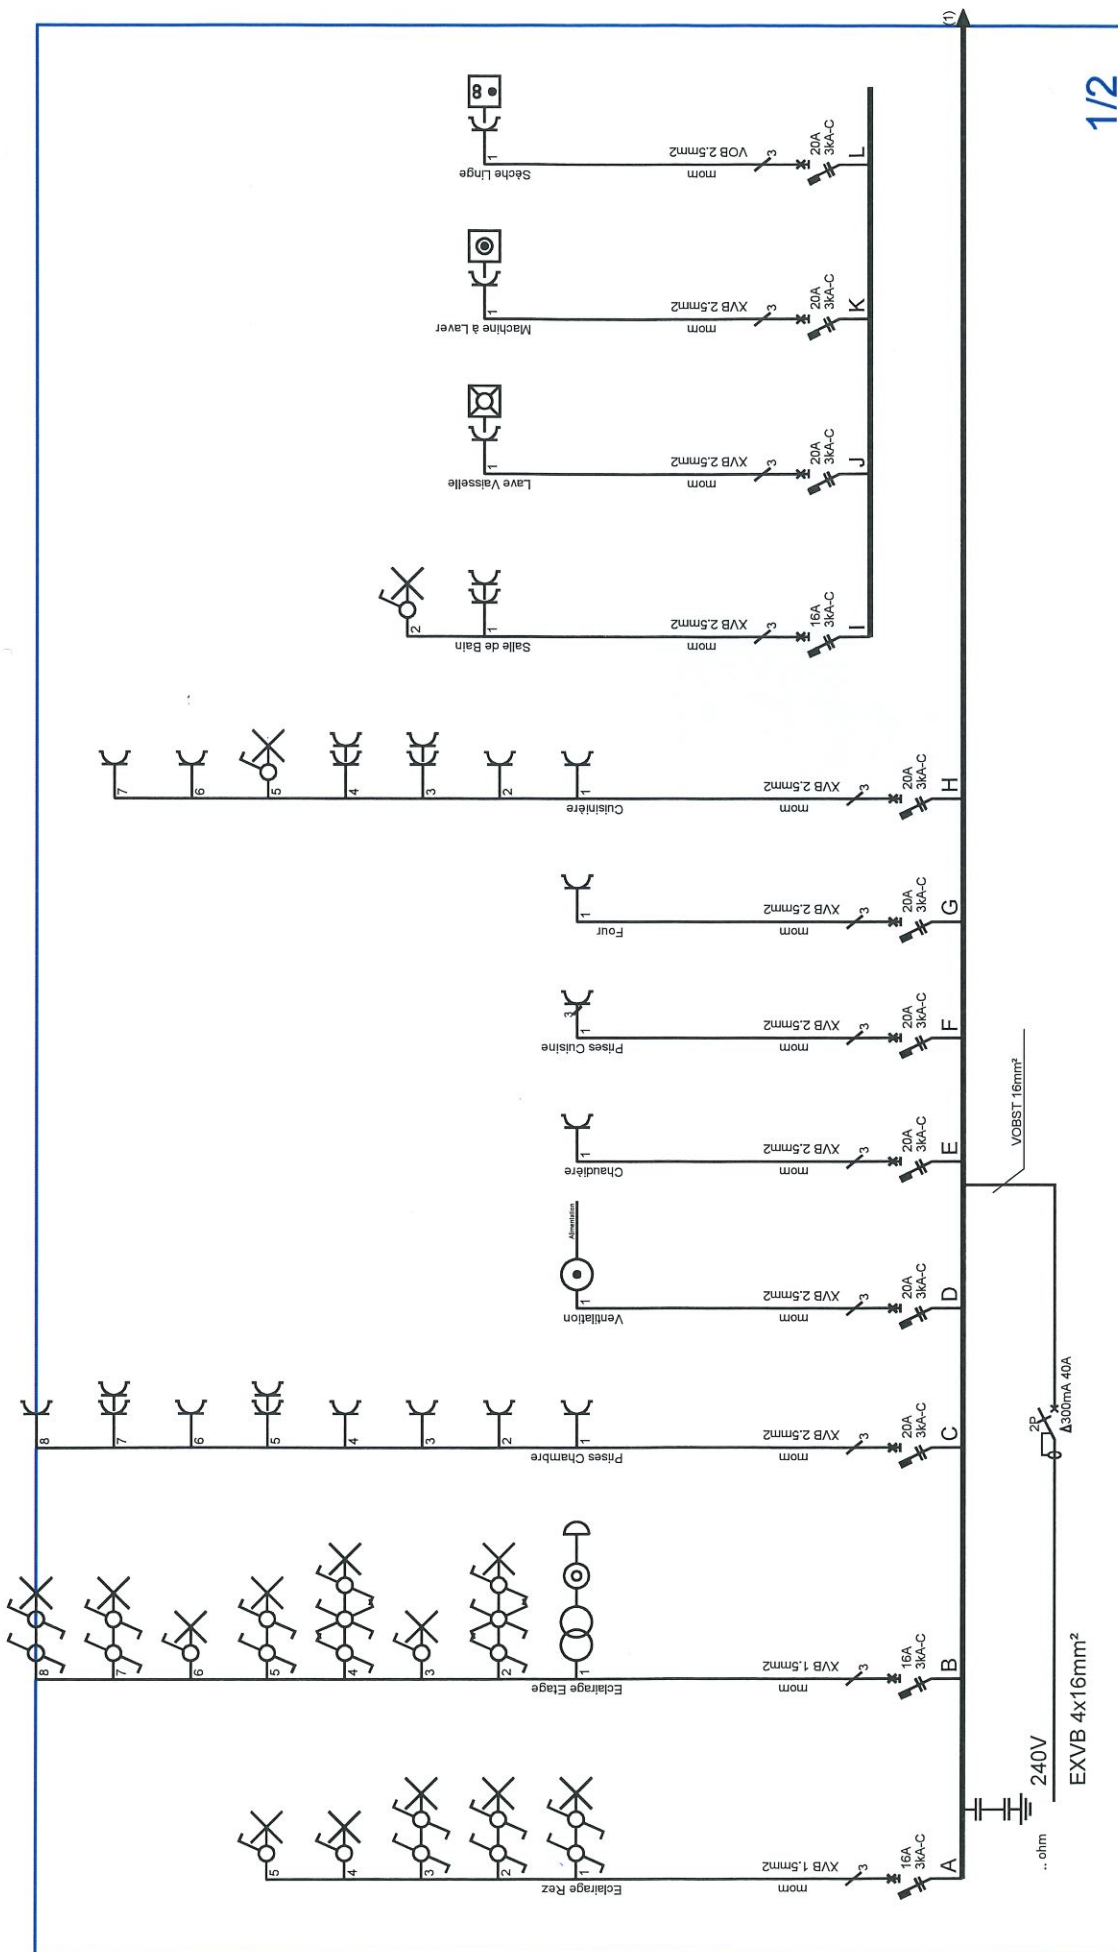

Organisme agréé

.. / .. / 2020

Propriétaire

Baijot
Route de poix 59
6870 St Hubert


Le responsable

27/03/2022

EMA
Electricité
Mécanique
Automatisme
system

Zoning Industriel 64 - 5580 ROCHEFORT
Tél : 084379.179 - Fax : 084379.148
www.ema-system.be

BE 0480.057.849



2/2

Organisme agréé

.. / .. / 2020

Propriétaire

Baijot
Route de poix 59
6870 St Hubert

Le responsable

27/03/2022



Zoning Industriel 54 - 5580 ROCHEFORT
Tel : 0840375.175 - Fax : 0840375.146
www.ema-system.be

BE 0480.057.849

